



ホゾパイプ (GPタイプ) 加工φ27

柱・横架材の接合金具

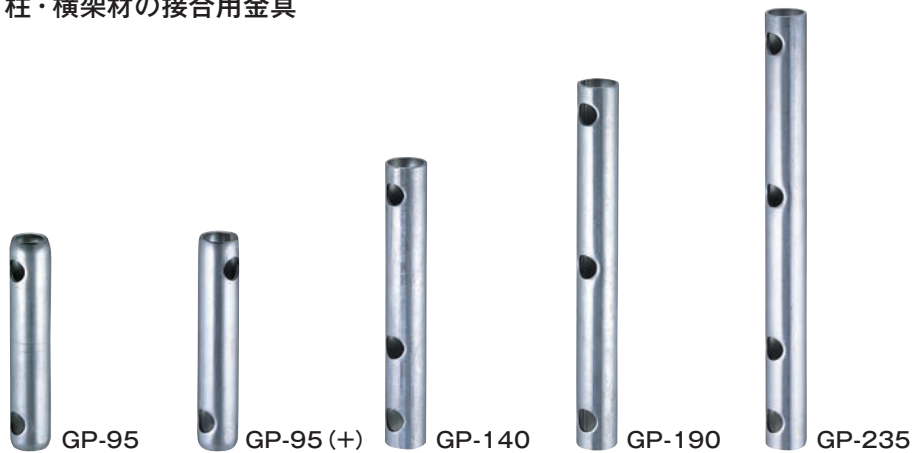

■ 寸法図

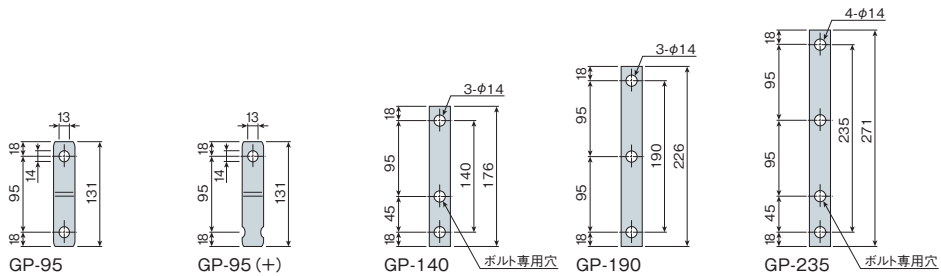

用 途

- 柱材と横架材に対して従来のホゾ加工の代わりに使用します。


特 長

- ドリフトピンを使用して簡単に緊結できます。
- ボルトを使用してアゴ掛け金物とも取り合います。

施工方法

- ① ドリフトピン (場合によってはボルト) にて横架材に取り付けます。
- ② 柱を建てて、柱脚にドリフトピンを打ち込んで固定します。
- ③ 上梁を落とし込んで、柱頭のドリフトピンを打ち込んで固定します。

■ 施工例

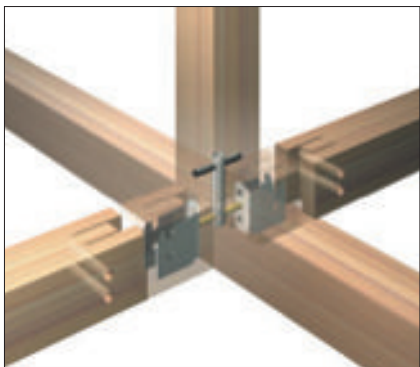

サ イ ズ	GP-95 : φ26.5×131mm	GP-95 (+) : φ26.5×131mm	GP-140 : φ26.5×176mm
	GP-190 : φ26.5×226mm	GP-235 : φ26.5×271mm	
材 質	JIS G3444 STK400		
表面処理	新溶融めっき		
梱 包	GP-95 : 50本／ケース	GP-95 (+) : 50本／ケース	GP-140 : 30本／ケース
	GP-190 : 30本／ケース	GP-235 : 30本／ケース	

使用接合具

	GP-95	GP-95 (+)	GP-140	GP-190	GP-235
柱 側	ドリフトピン (別売品)	1本	1本	1本	上下各1本
横架材側	ドリフトピンまたはM12中ボルト (別売品)	1本	1本	1本	1本
	M12中ボルト (別売品)	—	—	1本	—

耐 力

柱脚・柱頭部					
製品名	接合形態	短期基準耐力 (kN)		試験時使用樹種	
		引張	せん断		
GP-95	柱脚	中柱	9.2	9.2	柱 : スギKD 横架材 : 米ツガKD
	土台部	隅柱	8.1	6.5	
		隅角部	6.6		
	柱頭	中柱	9.2	9.2	
GP-95 (+)	柱脚	中柱	9.0	9.2	
	土台部	隅柱	8.1	6.5	
		隅角部	6.6		
	柱頭	中柱	9.0	9.2	
GP-140	柱頭	中柱	9.0	9.2	柱 : スギKD 横架材 : スギ対称異等級構成集成材 E65-F225 梁H=120
GP-190	梁貫通 H=105	中柱	7.6	9.2	柱 : スギKD 横架材 : スギ同一等級構成集成材 E65-F255 梁H=105
GP-235	梁貫通 H=120	中柱	9.7	9.2	柱 : スギKD 横架材 : スギ対称異等級構成集成材 E65-F225 梁H=120

告示第1460号第二号表三 (GP) 柱頭柱脚中柱			
告示表3	N 値	GP-95	GP-95 (+)
(イ)	0		
(ろ)	0.65		
(は)	1.0	○	○
(に)	1.4		
(ほ)	1.6		
(へ)	1.8		
(と)	2.8		
(ち)	3.7	×	×
(り)	4.7		
(ぬ)	5.6		

告示第1460号第二号表三 (GP) 土台隅柱			
告示表3	N 値	GP-95	GP-95 (+)
(イ)	0		
(ろ)	0.65		
(は)	1.0	○	○
(に)	1.4		
(ほ)	1.6		
(へ)	1.8		
(と)	2.8		
(ち)	3.7	×	×
(り)	4.7		
(ぬ)	5.6		

※ホールダウンワッシャーを使用してください。

告示第1460号第二号表三 (GP) 土台隅角柱			
告示表3	N 値	GP-95	GP-95 (+)
(イ)	0		
(ろ)	0.65		
(は)	1.0	○	○
(に)	1.4		
(ほ)	1.6		
(へ)	1.8		
(と)	2.8		
(ち)	3.7	×	×
(り)	4.7		
(ぬ)	5.6		

※ホールダウンワッシャーを使用してください。

告示第1460号第二号表三 (他) バイブ柱脚			
告示表3	N 値	GP-140	GP-190
(イ)	0		
(ろ)	0.65		
(は)	1.0	○	○
(に)	1.4		
(ほ)	1.6		
(へ)	1.8		
(と)	2.8		
(ち)	3.7	×	×
(り)	4.7		
(ぬ)	5.6		

※ホールダウンワッシャーを使用してください。